

Dátum 2023.08.21.
Protokoll sorszáma 2023_T2_34
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500X500mm mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2023_T2_34	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	50,4 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ -on és $(50 \pm 5)\%$ relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:

Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa


2023_T2_34 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_23_H80.DBF

2023.08.21. 7:47:30

$P_o = 17,498^{\circ}\text{C}$ $P_u = 2,500^{\circ}\text{C}$

$\lambda = 36,93 \text{ mW}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$

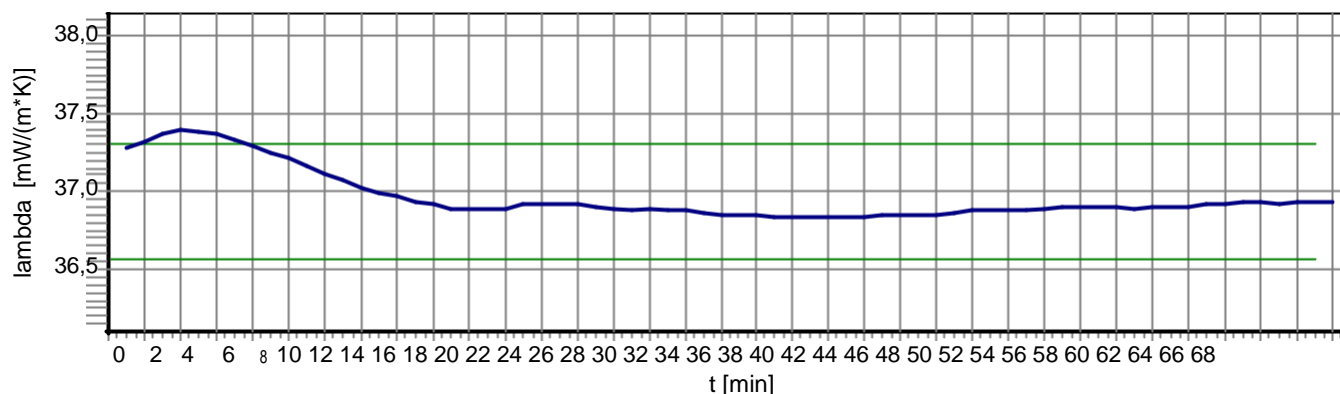

1. Mérés

Próbaszám 2023_T2_34
Mérési homérs. [$^{\circ}\text{C}$] 10
Hom.-különbség [K] 10
 λ [mW/m $^{\circ}\text{K}$] 36,94
Hoellenállás [m $^{\circ}\text{K}/\text{W}$] 1,3671

λ_{10} 36,94 mW/(m $^{\circ}\text{K}$)
R-10 1,3670 m $^{\circ}\text{K}/\text{W}$
TK 0,0000 mW/(m $^{\circ}\text{K}^2$)