

**Dátum** 2023.09.27.  
**Protokoll sorszáma** 2023\_T3\_39  
**Vizsgáló intézmény** Lambda-Messtechnik  
**Vizsgálati melléklet** Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden  
**Mérésfelépítés** Mérolap vízszintes behelyezése  
 500X500mm mintalap  
**Szabványok** Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint  
**Vizsgáló** Fetzer Péter

<b>Mintamegjelölés</b>	2023_T3_39	<b>Mintalap méretek</b>	
<b>Mintalap származása</b>	Austrotherm Kft. - Szekszárd	<b>Alapfelület</b>	500 mm x 500 mm
<b>Anyagfajta megjelölés</b>	AT - H80	<b>Vastagság</b>	49,7 mm
<b>Anyagfajta jellemzés</b>	EPS lap	<b>Névleges vastagság</b>	50 mm

**Mintalap előkezelés** min. 14 nap  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ -on és  $(50 \pm 5)\%$  relatív pára tartalmú térben

**Tömegváltozás:**

**Szárítás**

**Mérés**

**Mérés előtti nedvességtartalom**

**Vizsgálati nyomás** 1000 Pa


2023\_T3\_39 bei  $10^\circ\text{C}$

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T3\_23\_H80.DBF

2023.09.27. 7:50:39

$P_o = 17,500^\circ\text{C}$   $P_u = 2,498^\circ\text{C}$

$\lambda = 36,98 \text{ mW}/(\text{m}^\circ\text{K})$

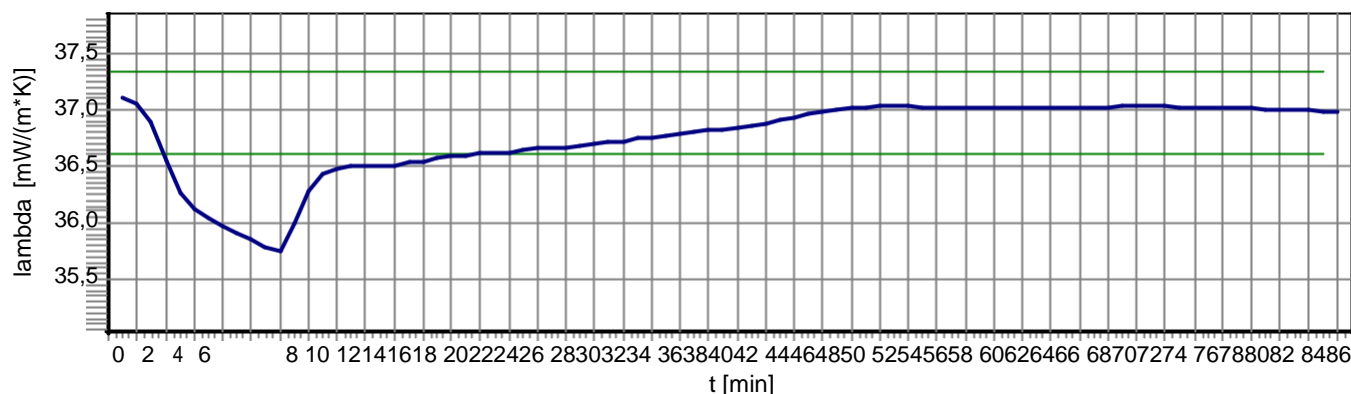

## 1. Mérés

**Próbaszám** 2023\_T3\_39  
**Mérési homérs. [ $^\circ\text{C}$ ]** 10  
**Hom.-különbség [K]** 10  
 **$\lambda$  [mW/m $^\circ\text{K}$ ]** 36,98  
**Hoellenállás [m $^\circ\text{K}/\text{W}$ ]** 1,3467

**$\lambda$ -10** 36,98 mW/(m $^\circ\text{K}$ )  
**R-10** 1,3470 m $^\circ\text{K}/\text{W}$   
**TK** 0,0000 mW/(m $^\circ\text{K}^2$ )