

Dátum 2024.10.02.
Protokoll sorszáma 2024_T3_40
Vizsgáló intézmén Lambda-Messtechnik
Vizsgálati mellék Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérőlap vízszintes behelyezése
Mérésfelépíté
 500X500mm mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Fetzter Péter

Mintamegjelölés	2024_T3_40	Mintalap méretek	
Mintalap származás	Austrotherm Kft. - Szekszárd	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	59,5 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	60 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomá 1000 Pa

2024_T3_40 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T3_24_H80.DBF
 2024.10.02. 10:28:45
 Po = 17,498°C Pu = 2,504°C
 lambda = 36,71 mW/(m*K)

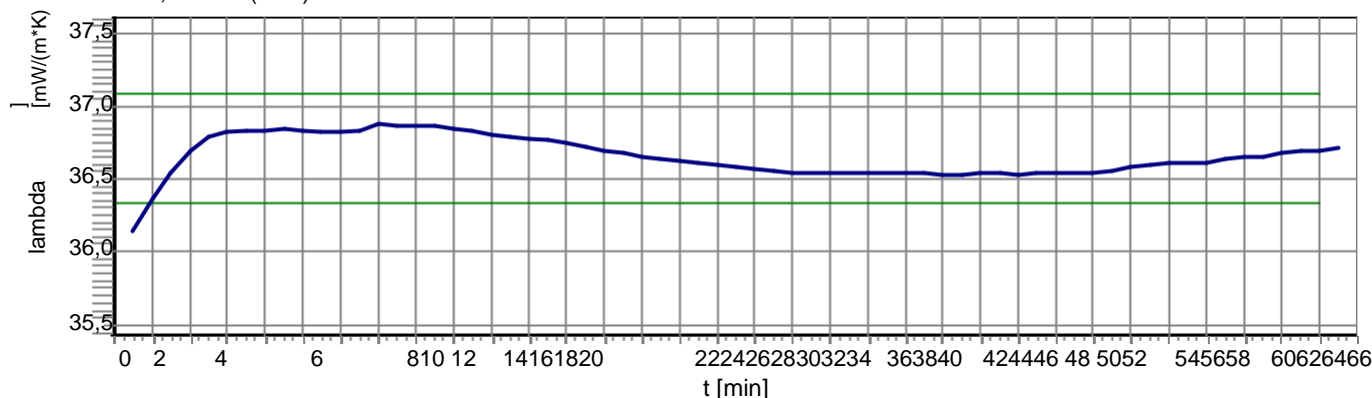

1. Mérés

Próbaszám	2024_T3_40
Mérési hőmérs. [°C]	10
Hőm.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,71
Hoellenállás [m_K/W]	1,6208

lambda-10	36,71 mW/(m*K)
R-10	1,6210 m²*K/
TK	0,0000 mW/(m*K²)