

Dátum 2020.01.27.
 Protokoll sorszáma 2020_T1_5
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérolap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés 500X500mm mintalap

Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2020_T1_5	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,5 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2020_T1_5 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1_20_H80.DBF
 2020.01.27. 7:40:44
 Po = 17,496°C Pu = 2,498°C
 lambda = 36,89 mW/(m*K)

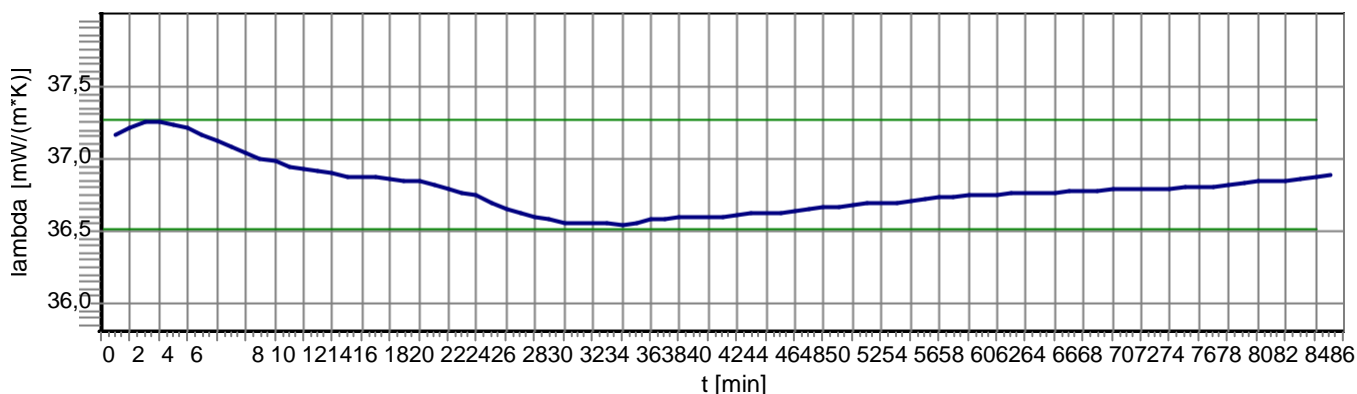

1. Mérés

Próbaszám	2020_T1_5
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,89
Hoellenállás [m _K /W]	1,3418

lambda-10	36,89 mW/(m*K)
R-10	1,3420 m ² *K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)